



Šķērsojošo inženiertīklu aizsardzība būvgrāvī

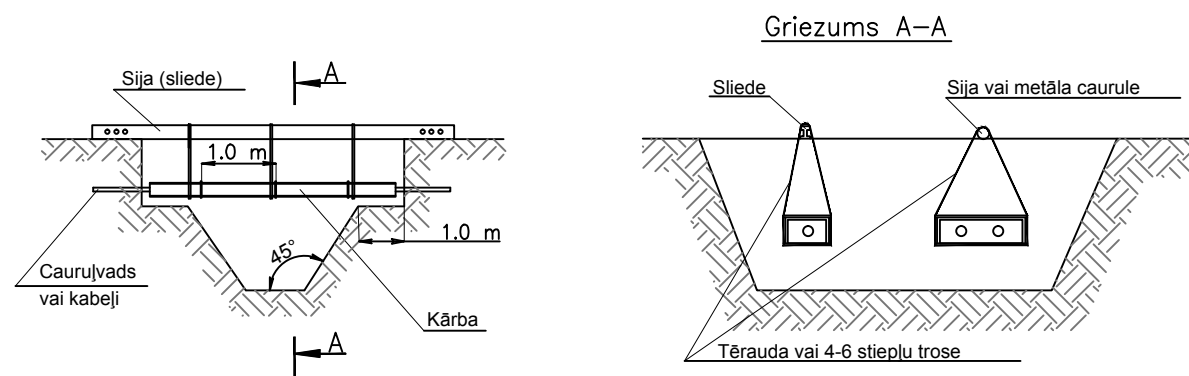



Koka kārba inženiertīklu nostiprināšanai un aizsardzībai

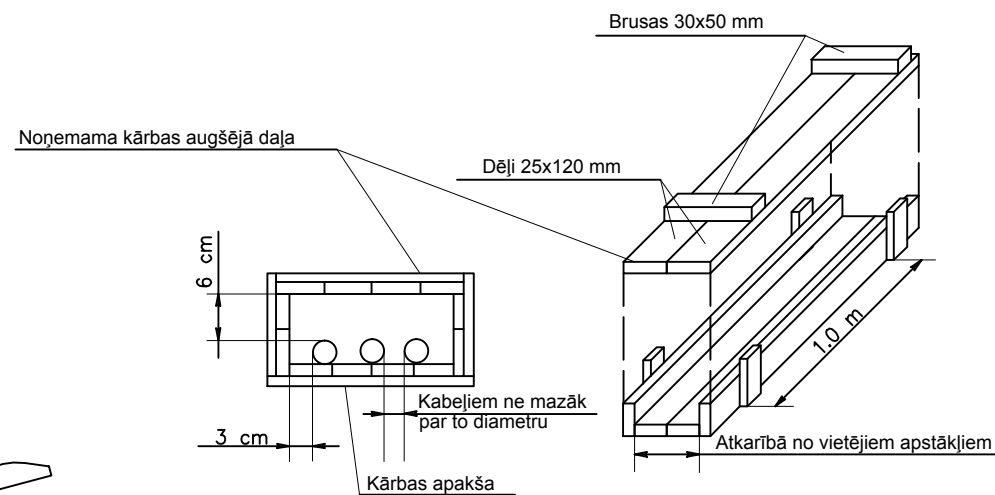

PIEZĪME:

1. Pie attāluma $L \leq 1.0$ m no būvgrāvja, nepieciešama inženiertīklu atrakšana un aizsardzība
2. Atraktais posms nedrīkst būt garāks par 10.0m


Paralēli izvietoto inženiertīklu aizsardzība

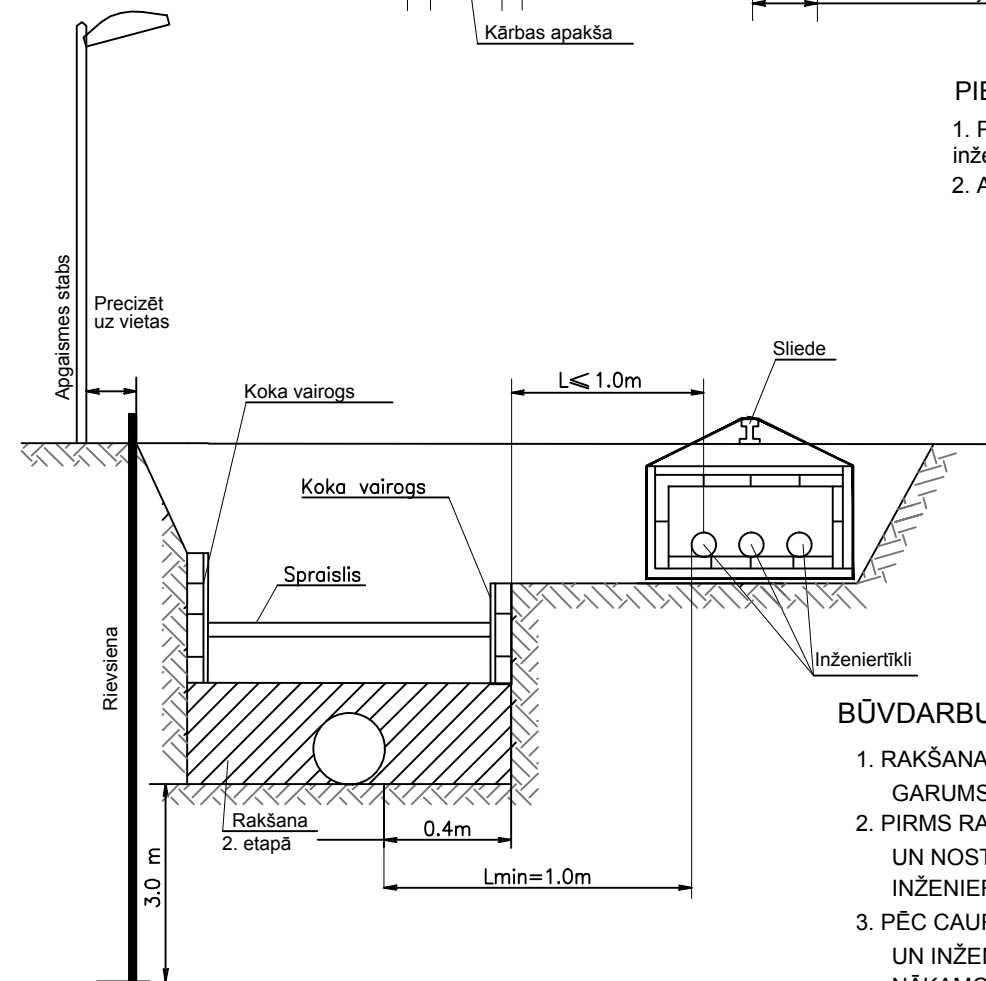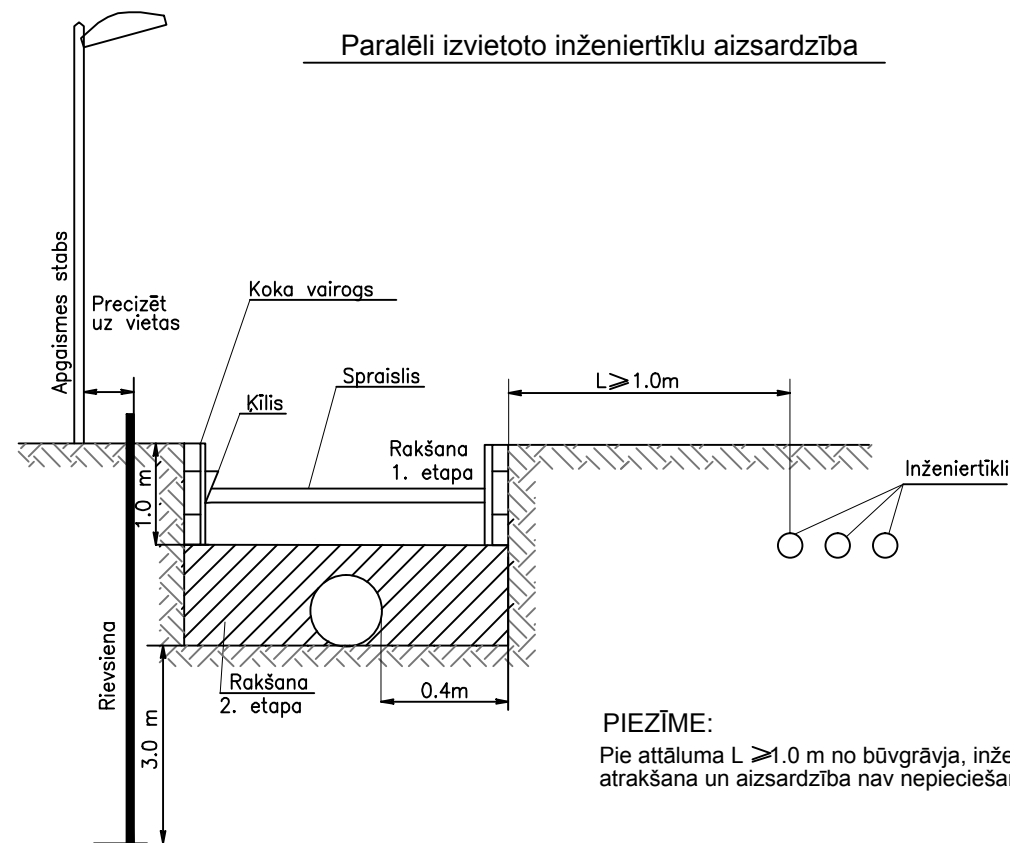

BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA INŽENIERTĪKLU ZONĀ

1. RAKŠANAS DARBUS VEIKT PA POSMIEM. POSMA GARUMS NEPĀRSNIEDZ 10M.
2. PIRMS RAKŠANAS DARBU UZSĀKŠANAS ATŠURFĒT UN NOSTIPRINĀT AIZSARGKONSTRUKCIJĀ ESOŠOS INŽENIERTĪKLUS.
3. PĒC CAURUĻVADA IZBŪVES VEIKT TRANŠEJAS AIZBĒRŠANU UN INŽENIERTĪKLU AIZSARGKONSTRUKCIJAS PĀRVIETOŠANU UZ NĀKAMO POSMU.
4. GRAFISKO MATERIĀLU AR INŽENIERTĪKLU IZVIETOJUMU SKATĪT LAPĀS ŪKT-2, ŪKT-3 UN GARENPROFILOS

Koka vairogs

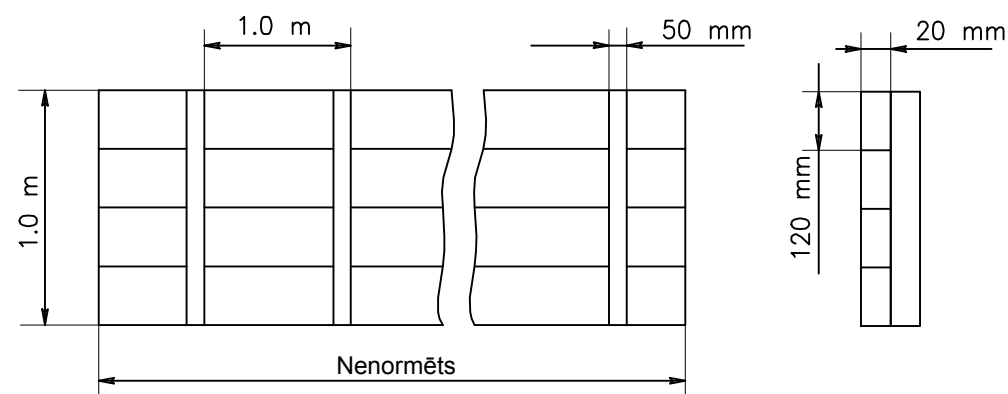

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve Projekta "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Kokneses novada Bebru pagasta Vecbebru ciemā" aktualizācija			
DOP DAĻAS VAD.	T.Loginova		04.2016.	Pasūtītājs Kokneses novada dome			
IZSTRĀDĀJA	N.Zīle		04.2016.	Lapas nosaukums			
PĀRBAUDĪJA	T.Loginova		04.2016.	Esošo inženiertīklu aizsardzība.			
Inv.Nr.				Objekta reģistrācijas Nr.	5/16		
				Proj. stadija	BP	Marka	DOP
				Lapa	5	Mērogs	B/M



Ekolat sia
Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R
Daugavpils, LV-5401
1.Preču 30a tālr.654-24646